


0ФТ.18.2002.00.00.00 35.38

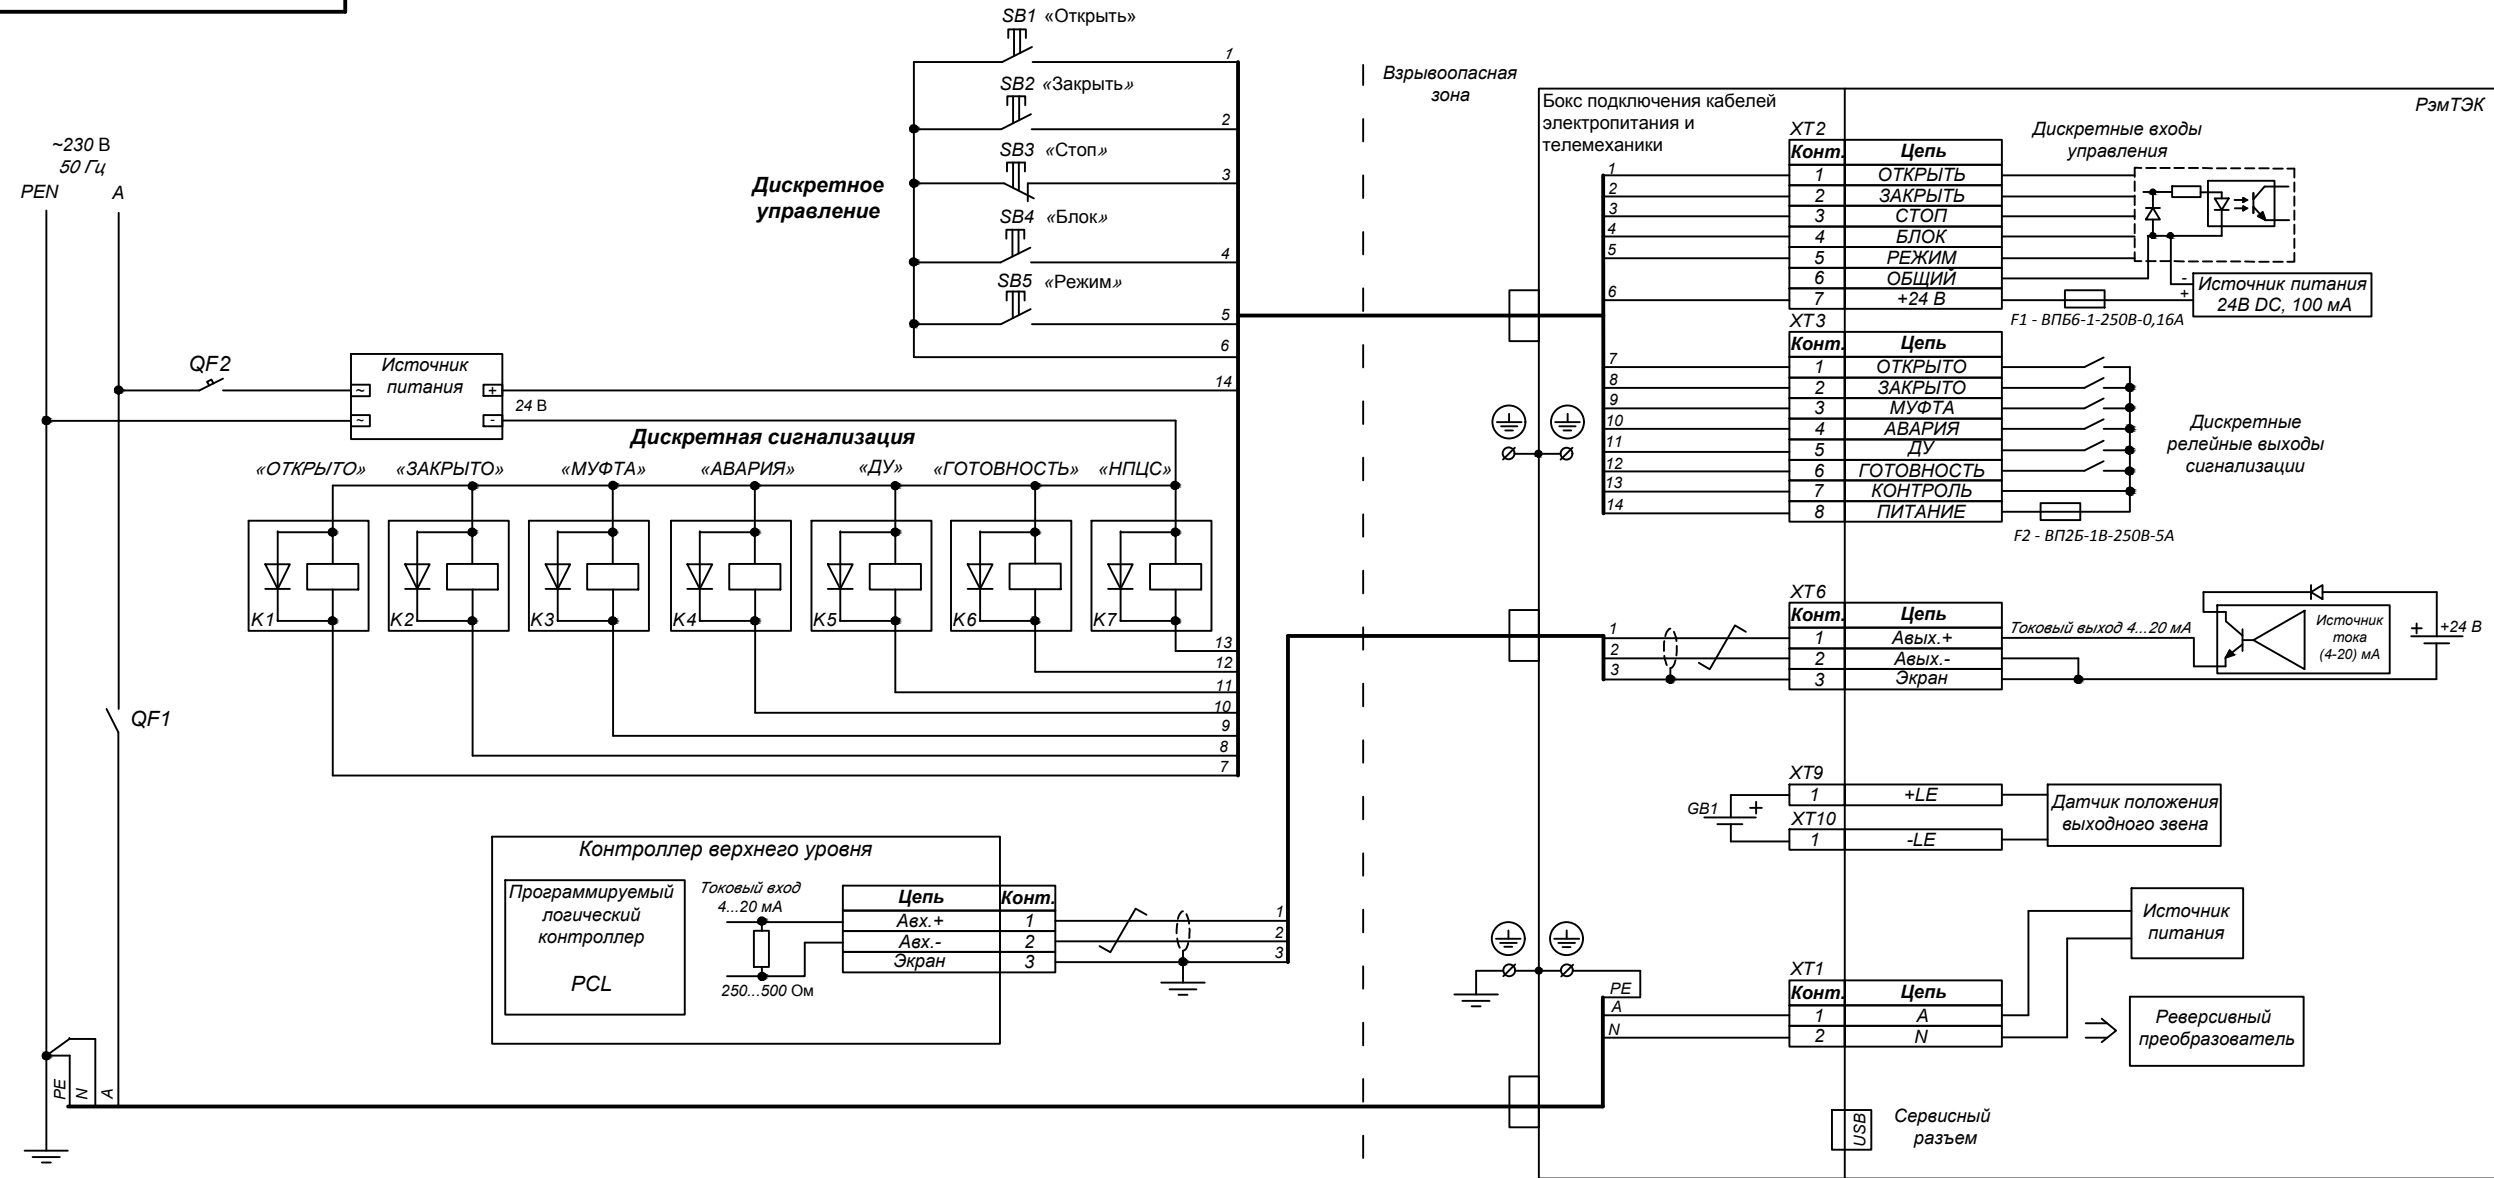

SB1...SB5 Кнопки управления электроприводом  
 K1...K7 Реле, катушка 24 В DC  
 QF1, QF2 Выключатель автоматический 1-полюсный  
 Элементы системы телемеханики в поставку электропривода не входят

Для питания дискретных входов допускается использование внутреннего либо внешнего источника питания 24 В DC

					<b>0ФТ.18.2002.00.00.00 35.38</b>		
					<b>РэмТЭК</b>		
					<b>модификации по</b>		
					<b>интерфейсным сигналам 25</b>		
					<b>Схема внешних подключений</b>		
					<b>Модификация</b>		
					<b>с напряжением питания</b>		
					<b>230 В 1ф</b>		
					<b>000 НПП "ТЭК"</b>		

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разраб.	Степанова			
Пров.	Карпенко			
Т.контр.				
Нач.КБ				
Н.контр.				
Утв.	Дубровин			

Перв. примен.

Справ. N

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.