


ОФТ.18.2002.00.00.00 35.20

Перв. примен.
Справ. N
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.

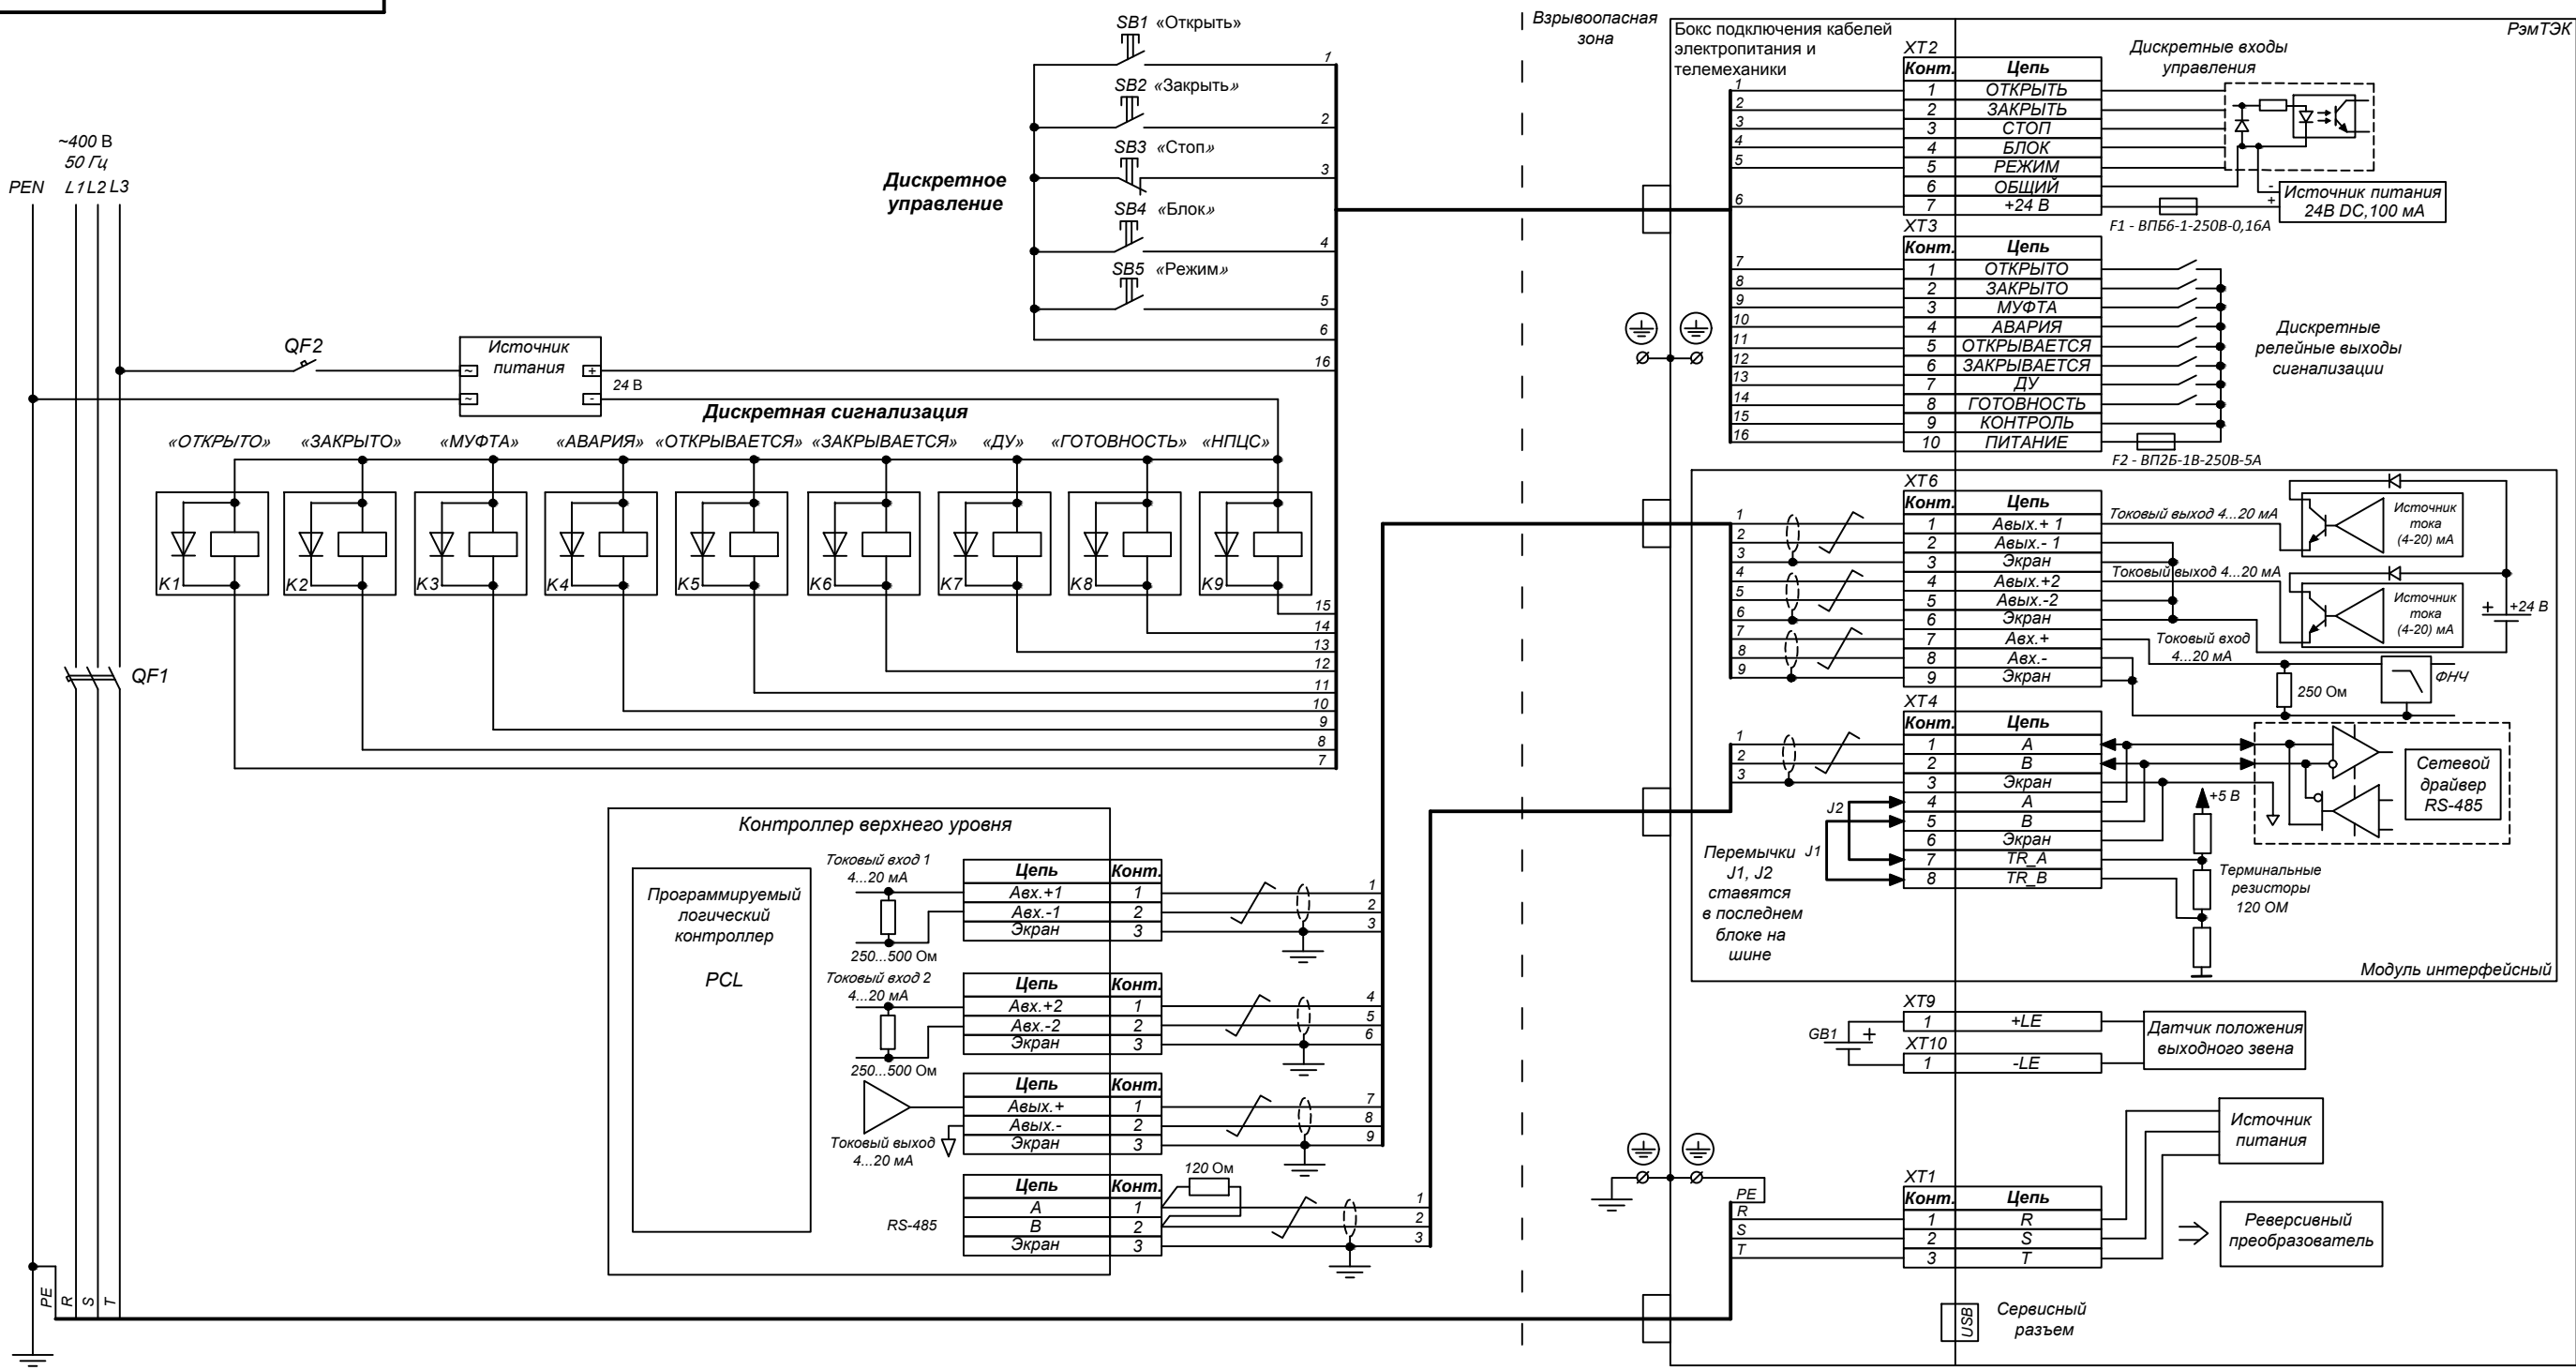

SB1...SB5 Кнопки управления электроприводом
 K1...K9 Реле, катушка 24 В DC
 QF1 Выключатель автоматический 3-полюсный
 QF2 Выключатель автоматический 1-полюсный
 Элементы системы телемеханики в поставку электропривода не входят

Для питания дискретных входов допускается использование внутреннего либо внешнего источника питания 24 В DC

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	<p>ОФТ.18.2002.00.00.00 35.20</p> <p>РЭМТЭК модификации по интерфейсным сигналам 23</p> <p>Схема внешних подключений</p> <p>Модификация с напряжением питания 400 В 3ф</p>	Лит.	Масса	Масшт.
Разраб.	Степанова					Лист	Листов 1	
Пров.	Карпенко				000 НПП "ТЭК"			
Т.контр.								
Нач.КБ								
Н.контр.								
Утв.	Дубровин							