



Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственное предприятие
«Томская электронная компания»

Россия, 634040, г. Томск, ул. Высоцкого, 33
тел.: (3822) 63-38-37, 63-39-54, факс: (3822) 63-38-41, 63-39-63
e-mail: npp@mail.nprtec.ru; web: www.nprtec.ru; npltэк.рф

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИТЦ

ООО НПП "ТЭК"

_____ А.Н. Дубровин

"__" _____ 2023 г.

ЭЛЕКТРОПРИВОД РЭМТЭК

**ВЕДОМОСТЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ,
ИНСТРУМЕНТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (ЗИП)
ОФТ.18.3028.00.00 ЗИ**

Начальник КБ ПиУ

_____ А.Ю. Лугачев

Ведущий инженер-конструктор

_____ Е.Г. Березенкова

Вер.1.4

Томск

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл
Подп. и дата	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	КОМПЛЕКТ ЗИП ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	7
3.	КОМПЛЕКТ ЗИП ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОМ1	8
	ПРИЛОЖЕНИЕ А Справочная информация для выбора комплекта ЗИП	9
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б Состав комплектов ЗИП для комплектации РэмТЭК	15
	ПРИЛОЖЕНИЕ В Специальные комплекты ЗИП	21
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г Перечень комплектов ЗИП для составления специальных комплектов ЗИП	24
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д Справочная информация по применяемым кабельным вводам	44
	ПРИЛОЖЕНИЕ Е Форма документации на комплекты ЗИП	49
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	50

Внимание! При комплектовании специальным комплектом ЗИП необходимо учитывать, что все отверстия под кабельные вводы в оболочке должны быть закрыты. То есть, если требуемое количество кабельных вводов менее пяти, то на оставшееся места необходимо подобрать заглушки взрывозащищенные.

Для выбора комплекта ЗИП необходимо иметь информацию о полном наименовании электропривода РэмТЭК, а также входящего в его состав базового модуля. Информация о составе электропривода есть в таблицах модификаций электроприводов РэмТЭК.


Пример обозначения комплекта ЗИП стандартной комплектации при заказе:

ЗИП №9 ОФТ.18.3028.00.00 ЗИ9


Пример обозначения комплекта ЗИП нестандартной комплектации двумя вводами кабельными взрывозащищенными для бронированного кабеля М20. При условии заполнения остальных трех отверстий оболочки заглушками взрывозащищенными М25, заказ будет выглядеть так:

ЗИП №100 ОФТ.18.3028.00.00 ЗИ100 – 2шт.;
ЗИП №107 ОФТ.18.3028.00.00 ЗИ107 – 3шт.

1.1 Схема определения необходимого комплекта ЗИП

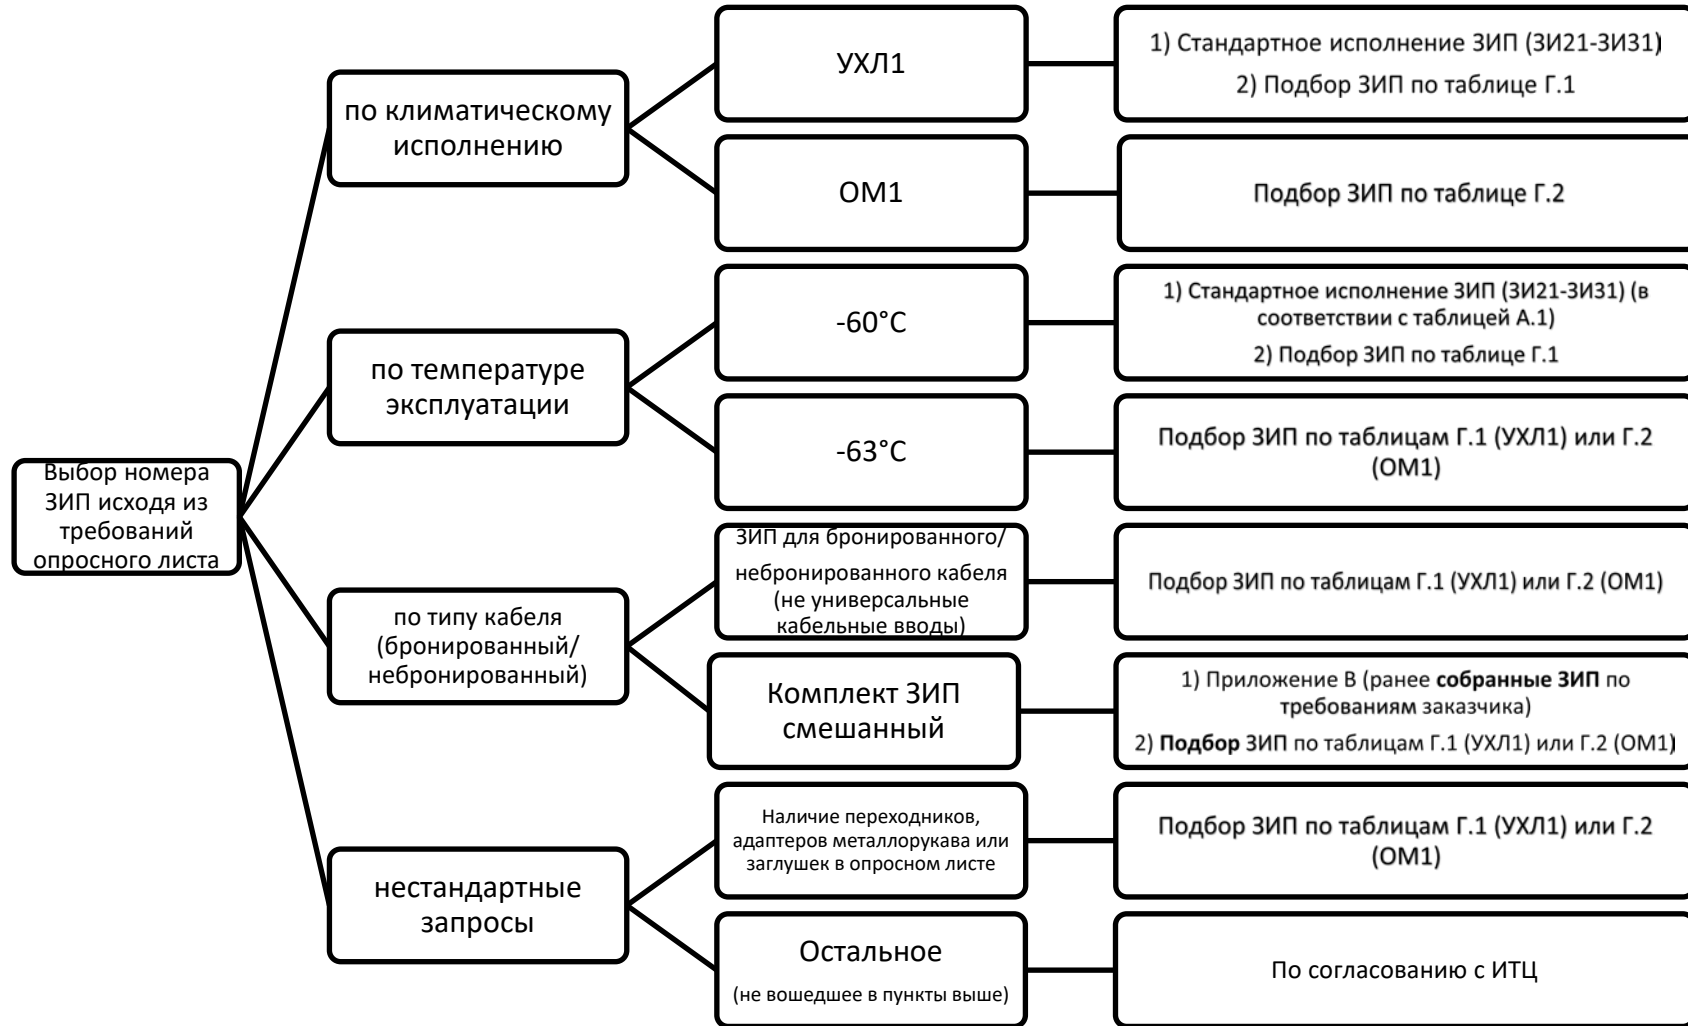

1.2 Схема замен стандартного комплекта ЗИП (кабельные вводы по производителям)

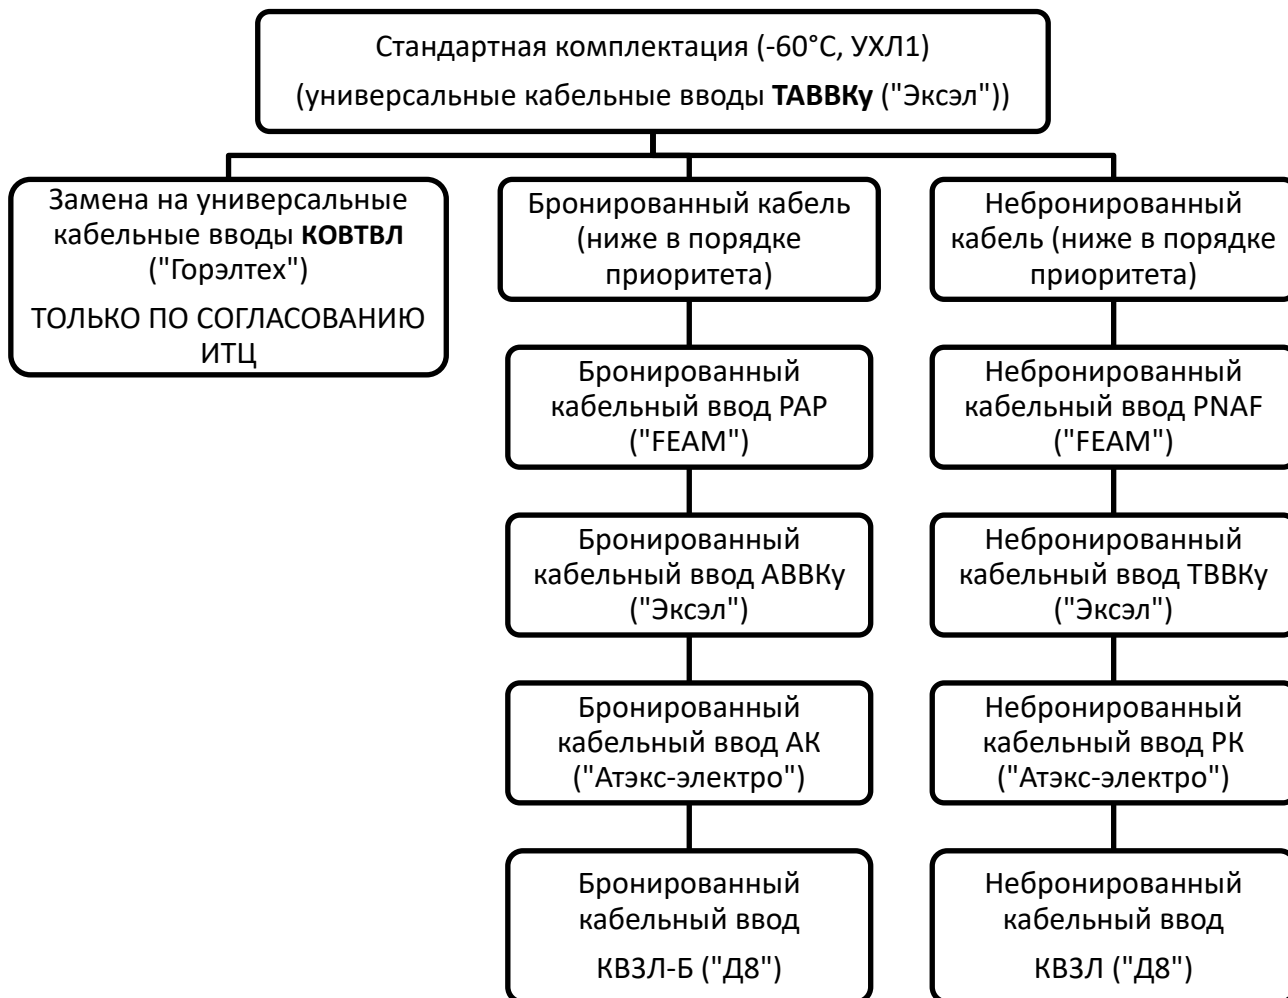

2. КОМПЛЕКТ ЗИП ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Для низкотемпературного исполнения (-63°C) электроприводов РэмТЭК, комплект ЗИП состоит из кабельных вводов и заглушек только производства Эксэл (РФ). Кабельные вводы и заглушки взрывозащищенные других производителей только по согласованию ИТЦ.

Комплект ЗИП необходимо подбирать согласно таблице Г.1 Приложения Г. При этом следует учитывать, что все отверстия в оболочке должны быть закрыты кабельными вводами, либо заглушками.

3. КОМПЛЕКТ ЗИП ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОМ1

Для комплектации климатического исполнения ОМ1 используются кабельные вводы и компоненты из нержавеющей стали.

Для морского исполнения (ОМ1) электроприводов РэмТЭК, комплект ЗИП состоит из кабельных вводов и заглушек производства Эксэл (РФ) или «FEAM» (Италия).

Допускается комплектование заглушками АД «ЭКСЭЛ», Т «АТЭКС-Электро» для обычного температурного исполнения (-60°C) по согласованию с ИТЦ.

Кабельные вводы и заглушки взрывозащищенные других производителей допускаются только после согласования с ИТЦ.

Комплект ЗИП необходимо подбирать согласно таблице Г.2 Приложения Г (Состав специальных (наборных) комплектов ЗИП для морского исполнения электропривода (ОМ1)). При этом следует учитывать, что все отверстия в оболочке должны быть закрыты кабельными вводами, либо заглушками.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Справочная информация для выбора комплекта ЗИП

Таблица А.1 – Определение стандартного комплекта ЗИП по параметрам электропривода (только для модификаций на -60°C)

Электропривод РэмТЭК	Модификация по интерфейсным сигналам	№ ЗИП ОФТ.18.3028. 00.00 ЗИ		Комплектация кабельными вводами					Базовый модуль согласно таблице исполнений РэмТЭК
		Универсальный кабельный ввод (для ввода бронированного и небронированного кабеля)		1	2	3	4	5	
РэмТЭК.М.ххххх.хх. (Б,В,Г,Д).8ххх/х.х.хх.х .УХЛ1	43	универсальный	ЗИ21	Оболочка кабеля	Заглушка М25	М25	М20	М20	БМ.86.S(V).3.01. 25.хх.УХЛ1, БМ.87.S(V).х.02. 21(24).хх.УХЛ1
	15,36,40	универсальный	ЗИ22		М25	М25	Заглушка М20	Заглушка М20	
	17,37,42	универсальный	ЗИ23		М25	М25	М20	Заглушка М20	
	16,18- 23,29,38	универсальный	ЗИ24		М25	М25	М20	М20	
РэмТЭК.х.ххххх.х.ххх. 8ххх/х.х.хх.х.УХЛ1, РэмТЭК.х.ххххх.хх.хх х.9ххх/х.V.хх.х.УХЛ1	43	универсальный	ЗИ25	Заглушка М25	Заглушка М25	М25	М20	М20	БМ.86.х.х.01.хх. хх.УХЛ1, БМ.9х.V.х.хх.хх. хх.УХЛ1
	15,36,40,41	универсальный	ЗИ26	Заглушка М25	М25	М25	Заглушка М20	Заглушка М20	
	17,37,42,24	универсальный	ЗИ27	Заглушка М25	М25	М25	М20	Заглушка М20	
	19,21,38,25, 45	универсальный	ЗИ28	Заглушка М25	М25	М25	М20	М20	
	16,18,20,22, 23,26,29,44	универсальный	ЗИ29	М25	М25	М25	М20	М20	

Электропривод РэмТЭК	Модификация по интерфейсным сигналам	№ ЗИП ОФТ.18.3028. 00.00 ЗИ		Комплектация кабельными вводами					Базовый модуль согласно таблице исполнений РэмТЭК
		Универсальный кабельный ввод (для ввода бронированного и небронированного кабеля)		1	2	3	4	5	
исполнение с М32 РэмТЭК.х.ххххх.х.ххх.8ххх/х.х.хх.х.УХЛ1, исполнение с М32 РэмТЭК.х.ххххх.хх.хх х.9ххх/х.V.хх.х.УХЛ1	Все	универсальный	ЗИ30	М25	М25	М32	-	-	Все
исполнение с М32 РэмТЭК.х.ххххх.хх.хх х.81хх/х.V.хх.х.УХЛ1	Все	универсальный	ЗИ31	М25	М25	М32	М20	М20	Все

Таблица А.2 - Справочная информация по применяемым кабельным вводам

Наименование	Резьба для установки в корпус	Кабель		Резьба для установки зажима металлорукава	Адаптер для металлорукава			ЗИП № ОФТ.18.3028.00.00 ЗИ
		Диаметр под бронью	Диаметр внешней оболочки		Тип адаптера для указания в заказе при наличии металлорукава	Тип металлорукава	Диаметр условного прохода	
Ввод кабельный универсальный ТАВВКу-20 (СП)	М20	5,5-14	10-17	G 1/2"	РКН12	РЗ-ЦХ-12, МРПИ-12	12	128
					РКН15	РЗ-ЦХ-15, МРПИ-15	15	
					РКН16	ГЕРДА-МГ-16	16	
					РКН20+переходник 3/4в-1/2н	РЗ-ЦХ-20, МРПИ-20	20	
Ввод кабельный универсальный ТАВВКу-25 (СП)	М25	8-18	15-22	G 3/4"	РКН20	РЗ-ЦХ-20, МРПИ-20	20	129
					РКН22	ГЕРДА-МГ-22	22	
					РКН25+переходник 1в-3/4н	РЗ-ЦХ-25, МРПИ-25	25	
Ввод кабельный универсальный ТАВВКу-32 (СП)	М32	13-24	20-29	G 1"	РКН25	РЗ-ЦХ-25, МРПИ-25	25	130
					РКН25	ГЕРДА-МГ-25	25	
					РКН32+переходник 1 1/4в-1н	РЗ-ЦХ-32, МРПИ-32	32	

Диаметры кабельных вводов других производителей приведены в приложении Д.

Таблица А.3.2 - Замена стандартной комплектации кабельными вводами для климатического исполнения -60°С

Допустимая замена только для климатического исполнения -60°С								
Исполнение под конкретный вид кабеля								
Основное исполнение	Бронированный кабель	Небронированный кабель	Бронированный кабель	Небронированный кабель	Бронированный кабель	Небронированный кабель	Бронированный кабель	Небронированный кабель
ТАВВКу, «Эксэл»	АВВКу, «Эксэл»	ТВВКу, «Эксэл»	АК, «Атэкс-электро»	РК, «Атэкс-электро»	РАР, «FEAM»	РНАФ, «FEAM»	КВЗЛ, «Д8»	КВЗЛ, «Д8»
Ввод кабельный универсальный ТАВВКу-20 (СП) (М20х1.5), (353909)	Ввод кабельный для бронированных кабелей АВВКу-20 (М20х1.5), (196802)	Ввод кабельный для небронированных кабелей ТВВКу-20-(М20х1,5) - (G1/2), (350214)	Ввод кабельный для бронированных кабелей 20АК (350216)	Ввод кабельный для небронированных кабелей 20РК (350219)	Ввод кабельный для армированных кабелей РАР-01-М-ОН (М20х1.5), (170814)	Ввод кабельный для неармированных кабелей РНАФ-01-М-ОН (М20х1.5), (170816)	Ввод кабельный для бронированных кабелей КВЗЛ-М20Б (350509)	Ввод кабельный для небронированных кабелей КВЗЛ-М20 (350512)
Ввод кабельный универсальный ТАВВКу-25 (СП) (М25х1.5), (353910)	Ввод кабельный для бронированных кабелей АВВКу-25 (М25х1.5), (196803)	Ввод кабельный для небронированных кабелей ТВВКу-25 - (М25х1,5) - (G3/4), (196805)	Ввод кабельный для бронированных кабелей 25АК (350217)	Ввод кабельный для небронированных кабелей 25РК (350220)	Ввод кабельный для армированных кабелей РАР-02-М-ОН (М25х1.5), (170815)	Ввод кабельный для неармированных кабелей РНАФ-02-М-ОН (М25х1.5), (170817)	Ввод кабельный для бронированных кабелей КВЗЛ-М25Б (350510)	Ввод кабельный для небронированных кабелей КВЗЛ-М25 (350513)
Ввод кабельный универсальный ТАВВКу-32 (СП) (М32х1.5), (356392)	Ввод кабельный для бронированных кабелей АВВКу-32 (М32х1.5), (350212)	Ввод кабельный для небронированных кабелей ТВВКу-32 - (М32х1,5 - (G1), (350215)	Ввод кабельный для бронированных кабелей 32АК (350218)	Ввод кабельный для небронированных кабелей 32РК (350221)	Ввод кабельный для армированных кабелей РАР-03-М-ОН (М32х1.5), (200164)	Ввод кабельный для неармированных кабелей РНАФ-03-М-ОН (М32х1.5), (187316)	Ввод кабельный для бронированных кабелей КВЗЛ-М32Б (350511)	Ввод кабельный для небронированных кабелей КВЗЛ-М32 (350514)

* Кабельные вводы в таблице расположены в порядке приоритета замены.

Таблица А3.3 - Замена стандартной комплектации пробками и заглушками для климатического исполнения -60°С

Допустимая замена только для климатического исполнения -60°С				
Заглушки взрывозащищенные				
Т, «Агэкс-электро»	АД, «Эксэл»	Р32Л, «Д8»	АР1, «ТГК»	ЗВ, «ТЭК»
Заглушка взрывозащищенная 20Т (М20х1,5), (349746)	Заглушка взрывозащищенная АД-20 (СП) (М20х1,5), (353911)	Заглушка взрывозащищенная Р32Л-М20 (М20х1,5), (350115)	Заглушка взрывозащищенная АР1-Н-М20-ІР67 (М20х1,5) (328048)	Заглушка взрывозащищенная ЗВ.л.м-1 ОФТ.20.624.00.00-04 (М20х1,5) (145551)
Заглушка взрывозащищенная 25Т (М25х1,5), (349747)	Заглушка взрывозащищенная АД-25 (СП) (М25х1,5), (353912)	Заглушка взрывозащищенная Р32Л-М25 (М25х1,5), (350116)	Заглушка взрывозащищенная АР1-Н-М25-ІР67 (М25х1,5) (328049)	Заглушка взрывозащищенная ЗВ.л.м-2 ОФТ.20.624.00.00-05 (М25х1,5) (145552)
Заглушка взрывозащищенная 32Т (М32х1,5), (350519)	Заглушка взрывозащищенная АД-32 (СП) (М32х1,5), (356375)	Заглушка взрывозащищенная Р32Л-М32 (М32х1,5), (350961)	Заглушка взрывозащищенная АР1-Н-М32-ІР67 (М32х1,5) (328050)	Заглушка взрывозащищенная ЗВ.л.м-3 ОФТ.20.624.00.00-06 (М32х1,5) (145553)
Пробки взрывозащищенные				
ВЗКВ, «Горэлтех»	ВЗКВ, «Горэлтех»	ВЗКВ, «Горэлтех»		
Пробка защитная взрывозащищенная ВЗКВ1 ТУ 3400-007-72453807-07 (253470)	Пробка защитная взрывозащищенная РТ1 (238676)			
Пробка защитная взрывозащищенная ВЗКВ2 ТУ 3400-007-72453807-07 (253471)	Пробка защитная взрывозащищенная РТ2 (192191)		Пробка защитная взрывозащищенная ПЗВ-2 ОФТ.20.622.00.09 (172842)	
Пробка защитная взрывозащищенная ВЗКВ3 ТУ 3400-007-72453807-07 (253472)	Пробка защитная взрывозащищенная РТ3 (328361)		Пробка защитная взрывозащищенная ПЗВ-3 ОФТ.20.622.00.09-01 (209708)	

Таблица А3.4 - Замена стандартной комплектации переходниками взрывозащищенными для климатического исполнения -60°С

Допустимая замена только для климатического исполнения -60°С			
АВЭМ, «Эксэл»	АВ, «Горэлтех»	АДП, «ТГК»	ПВ, «ТЭК»
Переходник взрывозащищенный АВЭМ-2-М20-М25 (321710)	Переходник взрывозащищенный АВ-1МН-2МВ-НК (297578)	Переходник взрывозащищенный АДП20-25-Н (328051)	Переходник взрывозащищенный ПВ.л.м-М20в-М25н ОФТ.20.1202.00.00-06 (168557)
Переходник взрывозащищенный АВЭМ-2-М25-М32 (322892)	Переходник взрывозащищенный АВ-2МН-3МВ-НК (328224)	Переходник взрывозащищенный АДП25-32-Н (328053)	Переходник взрывозащищенный ПВ.л.м-М25в-М32н ОФТ.20.1202.00.00-09 (168559)
Переходник взрывозащищенный АВЭМ-1-М25-М20 (321158)	Переходник взрывозащищенный АВ-2МН-1МВ-НК (328225)	Переходник взрывозащищенный АДП25-20-Н (328054)	-
Переходник взрывозащищенный АВЭМ-1-М32-М25 (322892)	Переходник взрывозащищенный АВ-3МН-2МВ-НК (328226)	Переходник взрывозащищенный АДП32-25-Н (328055)	-

Таблицы А.3.2, А.3.3, А.3.4 содержат информацию о возможной замене комплектующих. Соответствие номенклатуры комплектующего номеру специального комплекта ЗИП согласно Таблице Г.1 Приложения Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Состав комплектов ЗИП для комплектации РэмТЭК

Таблица Б.1 – Состав комплектов ЗИП

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
Вводы кабельные взрывозащищенные				
ЗИ №21	Ввод кабельный М20х1,5	2	353909	Ввод кабельный ТАВВКу-20 (СП)*
	Ввод кабельный М25х1,5	1	353910	Ввод кабельный ТАВВКу-25 (СП)*
	Заглушка взрывозащищенная М25	1	242405	Заглушка взрывозащищенная 25Т (М25х1,5)
	Пробка защитная М20	2	253470	Заглушка ВЗКВ1
	Кольцо уплотнительное М20	2	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
	Кольцо уплотнительное М25	2	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ №22	Ввод кабельный М25х1,5	2	353910	Ввод кабельный ТАВВКу-25*
	Заглушка взрывозащищенная М20	2	242404	Заглушка взрывозащищенная 20Т (М20х1,5)
	Пробка защитная М25	1	253471	Заглушка ВЗКВ2
	Кольцо уплотнительное М20	2	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
	Кольцо уплотнительное М25	2	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
ЗИ №23	Ввод кабельный М20х1,5	1	353909	Ввод кабельный ТАВВКу-20 (СП)*
	Ввод кабельный М25х1,5	2	353910	Ввод кабельный ТАВВКу-25 (СП)*
	Заглушка взрывозащищенная М20	1	242404	Заглушка взрывозащищенная 20Т (М20х1,5)
	Пробка защитная М20	1	253470	Заглушка ВЗКВ1
	Пробка защитная М25	1	253471	Заглушка ВЗКВ2
	Кольцо уплотнительное М20	2	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
	Кольцо уплотнительное М25	2	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ №24	Ввод кабельный М20х1,5	2	353909	Ввод кабельный ТАВВКу-20 (СП)*
	Ввод кабельный М25х1,5	2	353910	Ввод кабельный ТАВВКу-25 (СП)*
	Пробка защитная М20	2	253470	Заглушка ВЗКВ1
	Пробка защитная М25	1	253471	Заглушка ВЗКВ2
	Кольцо уплотнительное М20	2	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
	Кольцо уплотнительное М25	2	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
ЗИ №25	Ввод кабельный М20х1,5	2	353909	Ввод кабельный ТАВВКу-20 (СП)*
	Ввод кабельный М25х1,5	1	353910	Ввод кабельный ТАВВКу-25 (СП)*
	Заглушка взрывозащищенная М25	2	242405	Заглушка взрывозащищенная 25Т (М25х1,5)
	Пробка защитная М20	2	253470	Заглушка ВЗКВ1
	Кольцо уплотнительное М20	2	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
	Кольцо уплотнительное М25	3	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ №26	Ввод кабельный М25х1,5	2	353910	Ввод кабельный ТАВВКу-25 (СП)*
	Заглушка взрывозащищенная М20	2	242404	Заглушка взрывозащищенная 20Т (М20х1,5)
	Заглушка взрывозащищенная М25	1	242405	Заглушка взрывозащищенная 25Т (М25х1,5)
	Пробка защитная М25	1	253471	Заглушка ВЗКВ2
	Кольцо уплотнительное М20	2	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
	Кольцо уплотнительное М25	3	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
ЗИ №27	Ввод кабельный М20х1,5	1	353909	Ввод кабельный ТАВВКу-20 (СП)*
	Ввод кабельный М25х1,5	2	353910	Ввод кабельный ТАВВКу-25 (СП)*
	Заглушка взрывозащищенная М20	1	242404	Заглушка взрывозащищенная 20Т (М20х1,5)
	Заглушка взрывозащищенная М25	1	242405	Заглушка взрывозащищенная 25Т (М25х1,5)
	Пробка защитная М20	1	253470	Заглушка ВЗКВ1
	Пробка защитная М25	1	253471	Заглушка ВЗКВ2
	Кольцо уплотнительное М20	2	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
	Кольцо уплотнительное М25	3	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ №28	Ввод кабельный М20х1,5	2	353909	Ввод кабельный ТАВВКу-20 (СП)*
	Ввод кабельный М25х1,5	2	353910	Ввод кабельный ТАВВКу-25 (СП)*
	Заглушка взрывозащищенная М25	1	242405	Заглушка взрывозащищенная 25Т (М25х1,5)
	Пробка защитная М20	2	253470	Заглушка ВЗКВ1
	Пробка защитная М25	1	253471	Заглушка ВЗКВ2
	Кольцо уплотнительное М20	2	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
	Кольцо уплотнительное М25	3	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
ЗИ №29	Ввод кабельный М20х1,5	2	353909	Ввод кабельный ТАВВКу-20 (СП)*
	Ввод кабельный М25х1,5	3	53910	Ввод кабельный ТАВВКу-25 (СП)*
	Пробка защитная М20	2	253470	Заглушка ВЗКВ1
	Пробка защитная М25	2	253471	Заглушка ВЗКВ2
	Кольцо уплотнительное М20	2	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
	Кольцо уплотнительное М25	3	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ №30 (80хх и 9ххх исполнение с М32)	Ввод кабельный М25х1,5	2	353910	Ввод кабельный ТАВВКу-25 (СП)*
	Ввод кабельный М32х1,5	1	356392	Ввод кабельный ТАВВКу-32 (СП)*
	Пробка защитная М25	1	253471	Заглушка ВЗКВ2
	Пробка защитная М32	1	253472	Заглушка ВЗКВ3
	Кольцо уплотнительное М25	2	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
ЗИ №31 (81хх испол нение с М32)	Ввод кабельный М20х1,5	2	353909	Ввод кабельный ТАВВКу-20 (СП)*
	Ввод кабельный М25х1,5	2	353910	Ввод кабельный ТАВВКу-25 (СП)*
	Ввод кабельный М32х1,5	1	356392	Ввод кабельный ТАВВКу-32 (СП)*
	Пробка защитная М20	2	253470	Заглушка ВЗКВ1
	Пробка защитная М25	1	253471	Заглушка ВЗКВ2
	Пробка защитная М32	1	253472	Заглушка ВЗКВ3
	Кольцо уплотнительное М20	2	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
	Кольцо уплотнительное М25	2	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
Примечание: * ввод кабельный ТАВВКу допускается заменять на любой ввод согласно таблице А.3.2. Приоритет в порядке очередности.				

ПРИЛОЖЕНИЕ В Специальные комплекты ЗИП

Таблица В.1 – Состав комплектов ЗИП
(СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ЗИП НЕ ДОПУСКАЮТ ЗАМЕНЫ КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА АНАЛОГИ).

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
Вводы кабельные взрывозащищенные для бронированного кабеля				
ЗИ №500	Ввод кабельный для бронированного кабеля М25х1,5	2	264950	Ввод кабельный КОВ2МНК
	Ввод кабельный универсальный М25х1,5	2	264034	Ввод кабельный КОВТВЛ2МГНК (IP66/IP67/IP68)
	Заглушка взрывозащищенная М25	1	242405	Заглушка взрывозащищенная PLG-2MON II 2GEхdПС Gb/II 2GEхeПС Gb, IP 66/68, резьба М25х1,5
	Переходник взрывозащищенный	2	321710	Переходник АВЭМ-2-М20-М25
	Пробка защитная М25	4	253471	Заглушка ВЗКВ2
	Кольцо уплотнительное М20	2	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
	Кольцо уплотнительное М25	5	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
ЗИ №501	Ввод кабельный для небронированного кабеля М20х1,5	2	322888	Ввод кабельный КНВТВ1МНК
	Ввод кабельный для небронированного кабеля М25х1,5	2	322889	Ввод кабельный КНВТВ2МНК
	Ввод кабельный для небронированного кабеля М32х1,5	1	322891	Ввод кабельный КНВТВ3МНК/Р
	Заглушка взрывозащищенная М20	2	242404	Заглушка взрывозащищенная PLG-1MON II 2GExdIIС Gb/II 2GExeIIС Gb, IP 66/68, резьба М20х1,5
	Заглушка взрывозащищенная М25	3	242405	Заглушка взрывозащищенная PLG-2MON II 2GExdIIС Gb/II 2GExeIIС Gb, IP 66/68, резьба М25х1,5
	Переходник взрывозащищенный	2	322892	Переходник АВЭМ-2-М25-М32
	Кольцо уплотнительное М25	1	322898	Кольцо уплотнительное жесткое М25
	Кольцо уплотнительное М20	2	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
	Кольцо уплотнительное М25	5	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
	Пробка защитная М20	2	253470	Заглушка ВЗКВ1
	Пробка защитная М25	2	253471	Заглушка ВЗКВ2
	Пробка защитная М32	1	253472	Заглушка ВЗКВ3

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
ЗИ №502	Ввод кабельный для бронированного кабеля М25х1,5	2	170815	Ввод кабельный для армированных кабелей РАР-02-М-ОН
	Ввод кабельный для бронированного кабеля М25х1,5	2	264950	Ввод кабельный КОВ2МНК
	Заглушка взрывозащищенная М20	3	242404	Заглушка взрывозащищенная PLG-1MON II 2GEхdПС Gb/II 2GEхеПС Gb, IP 66/68, резьба М20х1,5
	Заглушка взрывозащищенная М25	2	242405	Заглушка взрывозащищенная PLG-2MON II 2GEхdПС Gb/II 2GEхеПС Gb, IP 66/68, резьба М25х1,5
	Переходник взрывозащищенный	2	321710	Переходник АВЭМ-2-М20-М25
	Кольцо уплотнительное М20	2	321198	Кольцо уплотнительное жесткое М20
	Кольцо уплотнительное М20	2	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
	Кольцо уплотнительное М25	5	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ №503	Пробка защитная М25	3	253471	Заглушка ВЗКВ2
	Ввод кабельный универсальный М20х1,5	2	318753	Ввод кабельный ТАВВКу-20
	Ввод кабельный универсальный М25х1,5	3	318754	Ввод кабельный ТАВВКу-25
	Кольцо уплотнительное М20	2	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
	Кольцо уплотнительное М25	3	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
	Пробка защитная М20	2	253470	Заглушка ВЗКВ1
Пробка защитная М25	2	253471	Заглушка ВЗКВ2	

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Перечень комплектов ЗИП для составления специальных комплектов ЗИП

Таблица Г.1 - Состав специальных (наборных) комплектов ЗИП для климатического исполнения УХЛ1

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
Вводы кабельные взрывозащищенные для бронированного кабеля (-63°C)				
ЗИ № 100	Ввод кабельный для бронированного кабеля М20х1,5	1	170814	Ввод кабельный для армированных кабелей РАР-01-М-ОН
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 101	Ввод кабельный для бронированного кабеля М25х1,5	1	170815	Ввод кабельный для армированных кабелей РАР-02-М-ОН
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 102	Ввод кабельный для бронированного кабеля М32х1,5	1	200164	Ввод кабельный для армированных кабелей РАР-03-М-ОН
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ №166	Ввод кабельный для бронированного кабеля М20х1,5	1	145538	Ввод кабельный для бронированных кабелей ВКВ.а.л.м-1
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
ЗИ №167	Ввод кабельный для бронированного кабеля М25х1,5	1	164702	Ввод кабельный для бронированных кабелей ВКВ.а.л.м-2
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ №168	Ввод кабельный для бронированного кабеля М32х1,5	1	164039	Ввод кабельный для бронированных кабелей ВКВ.а.л.м-3
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
Вводы кабельные взрывозащищенные для бронированного кабеля (только на -60°С)				
ЗИ № 131	Ввод кабельный для бронированного кабеля М20х1,5	1	317486	Ввод кабельный для армированного кабеля КОВТВ1М2ГНК (FETAFB1IC)
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 132	Ввод кабельный для бронированного кабеля М25х1,5	1	317487	Ввод кабельный для армированных кабелей КОВТВ2М3ГНК (FETAFB2IC)
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 133	Ввод кабельный для бронированного кабеля М32х1,5	1	317488	Ввод кабельный для армированных кабелей КОВТВ3М4ГНК (FETAFB3IC)
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 140	Ввод кабельный для бронированного кабеля М20х1,5	1	328037	Ввод кабельный для бронированных кабелей 20-АУФ-Н-М20
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
ЗИ № 141	Ввод кабельный для бронированного кабеля М25х1,5	1	328044	Ввод кабельный для бронированных кабелей 25-АУФ-Н-М25
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 142	Ввод кабельный для бронированного кабеля М32х1,5	1	328046	Ввод кабельный для бронированных кабелей 32-АУФ-Н-М32
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ №166	Ввод кабельный для бронированного кабеля М20х1,5	1	196802	Ввод кабельный для бронированных кабелей АВВКу-20
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ №170	Ввод кабельный для бронированного кабеля М25х1,5	1	196803	Ввод кабельный для бронированных кабелей АВВКу-25
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ №171	Ввод кабельный для бронированного кабеля М32х1,5	1	350212	Ввод кабельный для бронированных кабелей АВВКу-32
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ №172	Ввод кабельный для бронированного кабеля М20х1,5	1	350216	Ввод кабельный для бронированных кабелей 20АК
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ №173	Ввод кабельный для бронированного кабеля М25х1,5	1	350217	Ввод кабельный для бронированных кабелей 25АК
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
ЗИ №174	Ввод кабельный для бронированного кабеля М32х1,5	1	350218	Ввод кабельный для бронированных кабелей 32АК
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ №175	Ввод кабельный для бронированного кабеля М20х1,5	1	350216	Ввод кабельный для бронированных кабелей КВ3Л-М20Б
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ №176	Ввод кабельный для бронированного кабеля М25х1,5	1	350217	Ввод кабельный для бронированных кабелей КВ3Л-М25Б
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ №177	Ввод кабельный для бронированного кабеля М32х1,5	1	350218	Ввод кабельный для бронированных кабелей КВ3Л-М32Б
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
Вводы кабельные взрывозащищенные для небронированного кабеля (-63°C)				
ЗИ № 103	Ввод кабельный для небронированного кабеля М20х1,5	1	170816	Ввод кабельный для неармированных кабелей РНАФ-01-М-ОН
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
ЗИ № 104	Ввод кабельный для бронированного кабеля М25х1,5	1	170817	Ввод кабельный для неармированных кабелей PNAF-02-M-ON
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 105	Ввод кабельный для бронированного кабеля М32х1,5	1	187316	Ввод кабельный для неармированных кабелей PNAF-03-M-ON
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 178	Ввод кабельный для небронированного кабеля М20х1,5	1	129009	Ввод кабельный для небронированных кабелей ВКВ.р.л.м-1
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 179	Ввод кабельный для бронированного кабеля М25х1,5	1	164714	Ввод кабельный для небронированных кабелей ВКВ.р.л.м-2
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 180	Ввод кабельный для бронированного кабеля М32х1,5	1	164970	Ввод кабельный для небронированных кабелей ВКВ.р.л.м-3
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
<i>Вводы кабельные взрывозащищенные для небронированного кабеля (только для -60°C)</i>				
ЗИ № 134	Ввод кабельный для небронированного кабеля М20х1,5	1	317489	Ввод кабельный для небронированного кабеля КНЕТВ1МГНК (А2FXRF20)
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 135	Ввод кабельный для небронированного кабеля М25х1,5	1	317490	Ввод кабельный для небронированного кабеля КНЕТВ2МГНК (А2FXRF25)
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 136	Ввод кабельный для небронированного кабеля М32х1,5	1	317491	Ввод кабельный для небронированного кабеля КНЕТВ3МГНК (А2FXRF32)
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 143	Ввод кабельный для небронированного кабеля М20х1,5	1	328038	Ввод кабельный для небронированных кабелей 20-АРТФ-Н-ВSP1/2
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 144	Ввод кабельный для небронированного кабеля М25х1,5	1	328045	Ввод кабельный для небронированных кабелей 25-АРТФ-Н-ВSP3/4
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 145	Ввод кабельный для небронированного кабеля М32х1,5	1	328047	Ввод кабельный для небронированных кабелей 32-АРТФ-Н-ВSP1
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
ЗИ № 181	Ввод кабельный для небронированного кабеля М20х1,5	1	350214	Ввод кабельный для небронированных кабелей ТВВКу-20-(М20х1,5) - (G1/2)
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 182	Ввод кабельный для небронированного кабеля М25х1,5	1	196805	Ввод кабельный для небронированных кабелей ТВВКу-25-(М25х1,5) - (G3/4)
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 183	Ввод кабельный для небронированного кабеля М32х1,5	1	350215	Ввод кабельный для небронированных кабелей ТВВКу-32-(М32х1,5) - (G1)
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 184	Ввод кабельный для небронированного кабеля М20х1,5	1	350219	Ввод кабельный для небронированных кабелей 20РК
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 185	Ввод кабельный для небронированного кабеля М25х1,5	1	350220	Ввод кабельный для небронированных кабелей 25РК
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 186	Ввод кабельный для небронированного кабеля М32х1,5	1	350221	Ввод кабельный для небронированных кабелей 32РК
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
ЗИ № 187	Ввод кабельный для небронированного кабеля М20х1,5	1	350512	Ввод кабельный для небронированных кабелей КВЗЛ-М20
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 188	Ввод кабельный для небронированного кабеля М25х1,5	1	350513	Ввод кабельный для небронированных кабелей КВЗЛ-М25
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 189	Ввод кабельный для небронированного кабеля М32х1,5	1	350514	Ввод кабельный для небронированных кабелей КВЗЛ-М32
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
Вводы кабельные взрывозащищенные универсальные (основное исполнение)				
ЗИ № 128	Ввод кабельный универсальный М20х1,5	1	353909	Ввод кабельный ТАВВКу-20 (СП)
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 129	Ввод кабельный универсальный М25х1,5	1	353910	Ввод кабельный ТАВВКу-25 (СП)
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
ЗИ № 130	Ввод кабельный универсальный М32х1,5	1	356392	Ввод кабельный ТАВВКу-32 (СП)
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
Вводы кабельные взрывозащищенные универсальные (только для -60°C)				
ЗИ № 137	Ввод кабельный универсальный М20х1,5	1	264033	Ввод кабельный КОВТВЛ1МГНК (IP66/IP67/IP68)
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 138	Ввод кабельный универсальный М25х1,5	1	264034	Ввод кабельный КОВТВЛ2МГНК (IP66/IP67/IP68)
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 139	Ввод кабельный универсальный М32х1,5	1	293615	Ввод кабельный КОВТВЛ3МГНК(IP66/IP67/IP68)
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
Заглушки взрывозащищенные				
ЗИ № 106	Заглушка взрывозащищенная М20х1,5	1	242404	Заглушка взрывозащищенная "Cortem" PLG-11
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
ЗИ № 107	Заглушка взрывозащищенная М25х1,5	1	242405	Заглушка взрывозащищенная "Cortem" PLG 2I
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 108	Заглушка взрывозащищенная М32х1,5	1	112880	Заглушка взрывозащищенная "Cortem" PLG 3I
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 146	Заглушка взрывозащищенная М20х1,5	1	328048	Заглушка взрывозащищенная AP1-H-M20-IP67
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 147	Заглушка взрывозащищенная М25х1,5	1	328049	Заглушка взрывозащищенная AP1-H-M25-IP67
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 148	Заглушка взрывозащищенная М32х1,5	1	328050	Заглушка взрывозащищенная AP1-H-M32-IP67
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 149	Заглушка взрывозащищенная М20х1,5	1	264945	Заглушка взрывозащищенная ВЗН1МНК
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 150	Заглушка взрывозащищенная М25х1,5	1	264947	Заглушка взрывозащищенная ВЗН2МНК
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
ЗИ № 151	Заглушка взрывозащищенная М32х1,5	1	328356	Заглушка взрывозащищенная ВЗНЗМНК
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 190	Заглушка взрывозащищенная М20х1,5	1	349746	Заглушка взрывозащищенная 20Т 05
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 191	Заглушка взрывозащищенная М25х1,5	1	349747	Заглушка взрывозащищенная 25Т 05
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 192	Заглушка взрывозащищенная М32х1,5	1	350519	Заглушка взрывозащищенная 32Т 05
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 193	Заглушка взрывозащищенная М20х1,5	1	353911	Заглушка взрывозащищенная АД-20 (СП)
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 194	Заглушка взрывозащищенная М25х1,5	1	353912	Заглушка взрывозащищенная АД-25 (СП)
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 195	Заглушка взрывозащищенная М32х1,5	1	356375	Заглушка взрывозащищенная АД-32 (СП)
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
ЗИ № 199	Заглушка взрывозащищенная М20х1,5	1	350115	Заглушка взрывозащищенная Р32Л-М20
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 200	Заглушка взрывозащищенная М25х1,5	1	350116	Заглушка взрывозащищенная Р32Л-М25
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 201	Заглушка взрывозащищенная М32х1,5	1	350961	Заглушка взрывозащищенная Р32Л-М32
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 202	Заглушка взрывозащищенная М20х1,5	1	335102	Заглушка взрывозащищенная ЗВ.л.м-1
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 203	Заглушка взрывозащищенная М25х1,5	1	335127	Заглушка взрывозащищенная ЗВ.л.м-2
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 204	Заглушка взрывозащищенная М32х1,5	1	335128	Заглушка взрывозащищенная ЗВ.л.м-3
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
Переходники, Адаптеры				
ЗИ № 109	Переходник взрывозащищенный	1	168557	Переходник взрывозащищенный (ПВ.л.м-М20в-М25н) ОФТ.20.1202.00.00-06
ЗИ № 110	Переходник взрывозащищенный	1	168559	Переходник взрывозащищенный (ПВ.л.м-М25в-М32н) ОФТ.20.1202.00.00-09
ЗИ № 111	Переходник взрывозащищенный	1	168558	Переходник взрывозащищенный (ПВ.л.м-М20в-М32н) ОФТ.20.1202.00.00-07
ЗИ № 119	Переходник взрывозащищенный	1	317668	Переходник взрывозащищенный АВ-2GB-1GH-НК
ЗИ № 120	Переходник взрывозащищенный	1	311504	Переходник взрывозащищенный АВ-3GB-2GH-НК
ЗИ № 121	Переходник взрывозащищенный	1	311505	Переходник взрывозащищенный АВ-4GB-3GH-НК
ЗИ № 162	Переходник взрывозащищенный	1	297578	Переходник взрывозащищенный АВ-2МВ-1МН-НК
ЗИ № 163	Переходник взрывозащищенный	1	328224	Переходник взрывозащищенный АВ-2МН-3МВ-НК
ЗИ № 164	Переходник взрывозащищенный	1	328225	Переходник взрывозащищенный АВ-2МН-1МВ-НК
ЗИ № 165	Переходник взрывозащищенный	1	328226	Переходник взрывозащищенный АВ-3МН-2МВ-НК
ЗИ № 152	Переходник взрывозащищенный	1	328051	Переходник взрывозащищенный АДП20-25-Н
ЗИ № 153	Переходник взрывозащищенный	1	328052	Переходник взрывозащищенный АДП20-32-Н
ЗИ №	Переходник взрывозащищенный	1	328053	Переходник взрывозащищенный АДП25-32-Н

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
154				
ЗИ 3 155	Переходник взрывозащищенный	1	328054	Переходник взрывозащищенный АДП25-20-Н
ЗИ № 156	Переходник взрывозащищенный	1	328055	Переходник взрывозащищенный АДП32-25-Н
ЗИ № 157	Переходник взрывозащищенный	1	328056	Переходник взрывозащищенный АДП32-20-Н
ЗИ № 158	Переходник взрывозащищенный	1	322892	Переходник АВЭМ-2-М25-М32
ЗИ № 159	Переходник взрывозащищенный	1	321710	Переходник АВЭМ-2-М20-М25
ЗИ № 160	Переходник взрывозащищенный	1	321158	Переходник АВЭМ-1-М25-М20
ЗИ № 161	Переходник взрывозащищенный	1	328364	Переходник АВЭМ-1-М32-М25
ЗИ № 122	Переходник	1	172892	Переходник 1"вн – 3/4" н
ЗИ № 123	Переходник	1	319293	Переходник 3/4"вн – 1/2" н
ЗИ № 124	Переходник	1	319294	Переходник 1 1/4"вн – 1" н
ЗИ № 125	Переходник	1	319296	Переходник 1/2"вн – 3/4" н
ЗИ № 126	Переходник	1	319297	Переходник 3/4"вн – 1" н
ЗИ №	Переходник	1	319298	Переходник 1"вн – 1 1/4" н

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
127				
ЗИ № 112	Адаптер металлорукава	1	317664	Элемент резьбовой крепежный РКН12 (МВ12)
ЗИ № 113	Адаптер металлорукава	1	317667	Элемент резьбовой крепежный РКН15 (МВ15)
ЗИ № 114	Адаптер металлорукава	1	268324	Элемент резьбовой крепежный РКН16 (МВ16)
ЗИ № 115	Адаптер металлорукава	1	317666	Элемент резьбовой крепежный РКН20 (МВ20)
ЗИ № 116	Адаптер металлорукава	1	317665	Элемент резьбовой крепежный РКН22 (МВ22)
ЗИ № 117	Адаптер металлорукава	1	200521	Элемент резьбовой крепежный РКН25 (МВ25)
ЗИ № 118	Адаптер металлорукава	1	220032	Элемент резьбовой крепежный РКН32 (МВ32)

Таблица Г.2 - Состав специальных (наборных) комплектов ЗИП для морского исполнения электропривода (ОМ1)

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
Вводы кабельные взрывозащищенные для бронированного кабеля (для исполнений -60°C и -63°C)				
ЗИ № 400	Ввод кабельный для бронированного кабеля М20х1,5	1	228735	Ввод кабельный для армированных кабелей РАР-01-М-IX
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 401	Ввод кабельный для бронированного кабеля М25х1,5	1	292017	Ввод кабельный для армированных кабелей РАР-02-М-IX
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 402	Ввод кабельный для бронированного кабеля М32х1,5	1	328375	Ввод кабельный для армированных кабелей РАР-03-М-IX
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 412	Ввод кабельный для бронированного кабеля М20х1,5	1	352838	Ввод кабельный для бронированных кабелей ВКВ.а.н.м-1
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 413	Ввод кабельный для бронированного кабеля М25х1,5	1	171807	Ввод кабельный для бронированных кабелей ВКВ.а.н.м-2
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
ЗИ № 414	Ввод кабельный для бронированного кабеля М32х1,5	1	171808	Ввод кабельный для бронированных кабелей ВКВ.а.н.м-3
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
Вводы кабельные взрывозащищенные для небронированного кабеля (для исполнений -60°C и -63°C)				
ЗИ № 403	Ввод кабельный для небронированного кабеля М20х1,5	1	228726	Ввод кабельный для неармированных кабелей PNAF-01-M-IX
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 404	Ввод кабельный для небронированного кабеля М25х1,5	1	266294	Ввод кабельный для неармированных кабелей PNAF-02-M-IX
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 405	Ввод кабельный для небронированного кабеля М32х1,5	1	328376	Ввод кабельный для неармированных кабелей PNAF-03-M-IX
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 415	Ввод кабельный для небронированного кабеля М20х1,5	1	352839	Ввод кабельный для небронированных кабелей ВКВ.р.н.м-1
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
ЗИ № 416	Ввод кабельный для небронированного кабеля М25х1,5	1	352841	Ввод кабельный для небронированных кабелей ВКВ.р.н.м-2
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 417	Ввод кабельный для небронированного кабеля М32х1,5	1	352842	Ввод кабельный для небронированных кабелей ВКВ.р.н.м-3
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
Заглушки взрывозащищенные (для исполнений -60°С и -63°С)				
ЗИ № 406	Заглушка взрывозащищенная М20х1,5	1	328378	Заглушка взрывозащищенная PLG-1-М-IX
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 407	Заглушка взрывозащищенная М25х1,5	1	328380	Заглушка взрывозащищенная PLG-2-М-IX
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 408	Заглушка взрывозащищенная М32х1,5	1	328381	Заглушка взрывозащищенная PLG-3-М-IX
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 418	Заглушка взрывозащищенная М20х1,5	1	335136	Заглушка взрывозащищенная ЗВ.н.м-1
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
ЗИ № 419	Заглушка взрывозащищенная М25х1,5	1	335137	Заглушка взрывозащищенная ЗВ.н.м-2
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 420	Заглушка взрывозащищенная М32х1,5	1	335138	Заглушка взрывозащищенная ЗВ.н.м-3
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
Заглушки взрывозащищенные (только для -60°С)				
ЗИ № 409	Заглушка взрывозащищенная М20х1,5	1	220459	Заглушка взрывозащищенная CPP1IS
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 410	Заглушка взрывозащищенная М25х1,5	1	220460	Заглушка взрывозащищенная CPP2IS
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 411	Заглушка взрывозащищенная М32х1,5	1	328377	Заглушка взрывозащищенная CPP3IS
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 421	Заглушка взрывозащищенная М20х1,5	1	349746	Заглушка взрывозащищенная 20Т 04
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ЗИП №	Обозначение	Шт.	Код по справочнику номенклатуры	Номенклатура
ЗИ № 422	Заглушка взрывозащищенная М25х1,5	1	349747	Заглушка взрывозащищенная 25Т 04
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 423	Заглушка взрывозащищенная М32х1,5	1	350519	Заглушка взрывозащищенная 32Т 04
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 424	Заглушка взрывозащищенная М20х1,5	1	354961	Заглушка взрывозащищенная АД-20-Н (СП)
	Кольцо уплотнительное М20	1	315960	Кольцо уплотнительное силиконовое 019-023-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 425	Заглушка взрывозащищенная М25х1,5	1	354962	Заглушка взрывозащищенная АД-25-Н (СП)
	Кольцо уплотнительное М25	1	315961	Кольцо уплотнительное силиконовое 023-027-25-2-7 ГОСТ 9833-73
ЗИ № 426	Заглушка взрывозащищенная М32х1,5	1	356371	Заглушка взрывозащищенная АД-32-Н (СП)
	Кольцо уплотнительное М32	1	315962	Кольцо уплотнительное силиконовое 030-034-25-2-7 ГОСТ 9833-73

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Справочная информация по применяемым кабельным вводам

Таблица Д.1 - Справочная информация по применяемым кабельным вводам (уплотнительные кольца)

Резиновые уплотнения для кабельных вводов			Резьба под адаптер металлорукава
Для ввода бронированного кабеля			
Наименование	Диаметр под бронью	Диаметр внешней оболочки	
Ввод кабельный взрывозащищенный ВКВ.а.л.м-1	6-12	8-17	-
Ввод кабельный взрывозащищенный ВКВ.а.л.м-2	9-17	14-25	
Ввод кабельный взрывозащищенный ВКВ.а.л.м-3	17-24,5	23-32	
Ввод кабельный взрывозащищенный ВКВ.а.л.м-4	23-29	29-39	
Ввод кабельный взрывозащищенный ВКВ.а.л.м-4С	26-33,5	29-39	
Ввод кабельный для армированных кабелей РАР-01-М-ОН	5,5-13	10-19	-
Ввод кабельный для армированных кабелей РАР-02-М-ОН	10,5-18	15-24	
Ввод кабельный для армированных кабелей РАР-03-М-ОН	15-24	20-31	
Ввод кабельный для армированных кабелей РАР-04-М-ОН	21-30	26-40	
Ввод кабельный для бронированных кабелей КОВТВ1М2ГНК (FETAFB1IC)	6-12	9-17	-
Ввод кабельный для бронированных кабелей КОВТВ2М3ГНК (FETAFB2IC)	12-18	15-25	
Ввод кабельный для бронированных кабелей КОВТВ3М4ГНК (FETAFB3IC)	18-25	21-31	

Ввод кабельный КВБм1	6 – 12	8 – 17	-
Ввод кабельный КВБм2	11 – 17	17 – 25	
Ввод кабельный КВБм3	17 – 23	23 – 32	
Ввод кабельный КВБм4	23 – 29	29 – 39	-
Ввод кабельный взрывозащищенный КБУ 20	6,5-13,9	12,5-20,9	
Ввод кабельный взрывозащищенный КБУ 25	11,3-19,9	19,9-26,2	
Ввод кабельный взрывозащищенный КБУ 32	17,0-26,2	23,7-33,9	
Ввод кабельный взрывозащищенный КБУ 40	23,6-32,1	29,7-40,4	-
Ввод кабельный взрывозащищенный 20 АК	6,5-13,9	12,5-20,9	
Ввод кабельный взрывозащищенный 25 АК	11,1-19,9	18,2-26,2	
Ввод кабельный взрывозащищенный 32 АК	17-25,9	23,7-33,9	
Ввод кабельный взрывозащищенный 40 АК	23,5-31,9	27,9-40,4	-
Ввод кабельный взрывозащищенный КВЗЛ-М20Б	3,5-14,0	14,0-20,0	
Ввод кабельный взрывозащищенный КВЗЛ-М25Б	11,0-19,0	18,0-26,0	
Ввод кабельный взрывозащищенный КВЗЛ-М32Б	17,0-26,3	28,0-32,7	
Ввод кабельный взрывозащищенный КВЗЛ-М40Б	25,0-31,0	33,5-40,0	-
Ввод кабельный взрывозащищенный АВВКу-20	5,5-14	10-19,0	
Ввод кабельный взрывозащищенный АВВКу-25	8-18,0	15-24	
Ввод кабельный взрывозащищенный АВВКу-32	13-24	20-31	
Ввод кабельный взрывозащищенный АВВКу-40	21-30	26-37	

Для ввода небронированного кабеля			Резьба под адаптер металорукава
Наименование	Диаметр кабеля		
Ввод кабельный взрывозащищенный ВКВ.р.л.м-1	6-12		G 1/2
Ввод кабельный взрывозащищенный ВКВ.р.л.м-2	9-17		G 3/4

Ввод кабельный взрывозащищенный ВКВ.р.л.м-3	17-24,5		G 1
Ввод кабельный взрывозащищенный ВКВ.р.л.м-4	23-29		G 1 1/4
Ввод кабельный для неармированных кабелей PNAF-01-M-ON	5,5-13		G 1/2
Ввод кабельный для неармированных кабелей PNAF-02-M-ON	10,5-18		G 3/4
Ввод кабельный для неармированных кабелей PNAF-03-M-ON	15-24		G 1
Ввод кабельный для неармированных кабелей PNAF-04-M-ON	21-30		G 1 1/4
Ввод кабельный для небронированных кабелей КНЕТВ1МГНК (A2FXRF20)	6-14		G 1/2
Ввод кабельный для небронированных кабелей КНЕТВ1МГНК (A2FXRF25)	14-20		G 3/4
Ввод кабельный для небронированных кабелей КНЕТВ1МГНК (A2FXRF32)	19-27		G 1
Ввод кабельный КВм1	6 – 12		G 1/2
Ввод кабельный КВм2	12 – 17		G 3/4
Ввод кабельный КВм3	14 – 23		G 1
Ввод кабельный КВм4	21 – 29		G 1 1/4
Ввод кабельный взрывозащищенный КНТ 20	6,5-13,9		нет данных
Ввод кабельный взрывозащищенный КНТ 25	11,3-19,9		нет данных
Ввод кабельный взрывозащищенный КНТ 32	17,0-26,2		нет данных
Ввод кабельный взрывозащищенный КНТ 40	23,6-32,1		нет данных
Ввод кабельный взрывозащищенный 20 РК	6,5-13,9		M20x1,5
Ввод кабельный взрывозащищенный 25 РК	11,1-19,9		M25x1,5
Ввод кабельный взрывозащищенный 32 РК	17,0-25,9		M32x1,5
Ввод кабельный взрывозащищенный 40 РК	23,5-31,9		M40x1,5
Ввод кабельный взрывозащищенный KB3Л-M20-G 1/2	3,5-14,0		G 1/2
Ввод кабельный взрывозащищенный KB3Л-M25-G 3/4	11,0-19,0		G 3/4
Ввод кабельный взрывозащищенный KB3Л-M32-G 1	17,0-26,3		G 1

Ввод кабельный взрывозащищенный КВЗЛ-М40-G1 1/4	25,0-31,0		G 1 1/4
Ввод кабельный взрывозащищенный ТВВКу-20	5,5-14		G 1/2
Ввод кабельный взрывозащищенный ТВВКу-25	8-18,0		G 3/4
Ввод кабельный взрывозащищенный ТВВКу-32	13-24		G 1
Ввод кабельный взрывозащищенный ТВВКу-40	21-30		G 1 1/4

Универсальный ввод			
Ввод кабельный универсальный КОВТВЛ1МГНК	5 – 14	8 – 18	G 1/2
Ввод кабельный универсальный КОВТВЛ2МГНК	9 – 18	12 – 23	G 3/4
Ввод кабельный универсальный КОВТВЛ2МГНК/Р	4 – 18	12 – 23	
Ввод кабельный универсальный КОВТВЛ3МГНК	14 - 23	17 - 29	G 1
Ввод кабельный универсальный КОВТВЛ3МГНК/Р	8 - 23	17 – 29	
Ввод кабельный универсальный ТАВВКу-20	5,5-13	10 – 19	G 1/2
Ввод кабельный универсальный ТАВВКу-25	8 – 18	15 – 24	G 3/4
Ввод кабельный универсальный ТАВВКу-32	13 – 24	20 – 31	G 1

Таблица Д.2 - Справочная информация по применяемым кабельным вводам (адаптеры металлорукава)

Резьба для установки зажима металлорукава	Адаптер для металлорукава		
	Тип адаптера для указания в заказе (при наличии металлорукава)	Тип металлорукава	Диаметр условного прохода
G 1/2"	РКН12	РЗ-ЦХ-12, МРПИ-12	12
	РКН15	РЗ-ЦХ-15, МРПИ-15	15
	РКН16	ГЕРДА-МГ-16	16
	РКН20+переходник 3/4в-1/2н	РЗ-ЦХ-20, МРПИ-20	20
G 3/4"	РКН20	РЗ-ЦХ-20, МРПИ-20	20
	РКН22	ГЕРДА-МГ-22	22
	РКН25+переходник 1в-3/4н	РЗ-ЦХ-25, МРПИ-25	25
G 1"	РКН25	РЗ-ЦХ-25, МРПИ-25	25
	РКН25	ГЕРДА-МГ-25	25
	РКН32+переходник 1 1/4в-1н	РЗ-ЦХ-32, МРПИ-32	32

